


Prescriptions pour la liaison entre le raccordement et l'installation intérieure (art. 20 des Prescriptions Techniques de Belgaqua)

- Une protection de type EA (appelée communément : clapet anti-retour contrôlable) doit être installée immédiatement en aval du montage-compteur et en amont du premier point de puisage.

Schéma d'installation d'une protection de type EA :

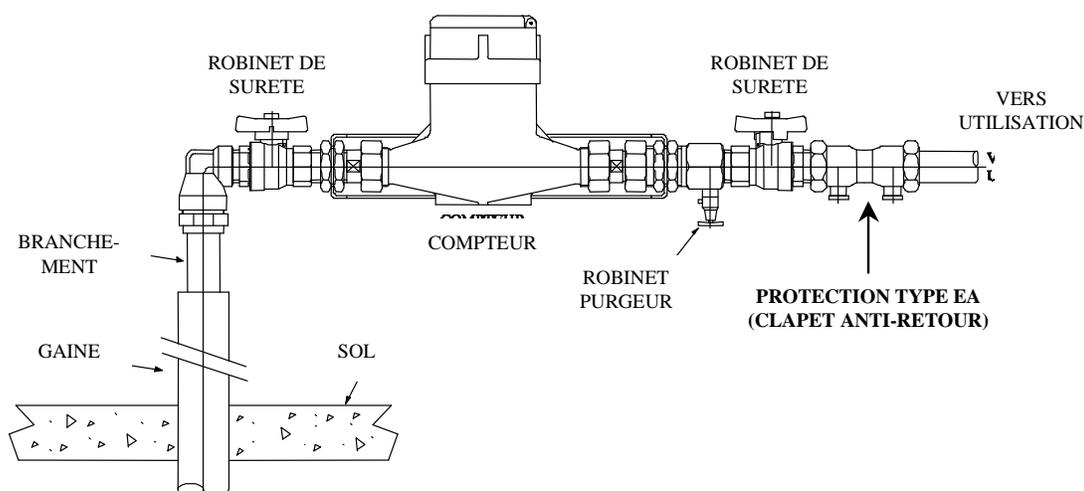

- Tout placement éventuel d'appareil de traitement d'eau ne peut être réalisé qu'en aval d'une protection de type EA.
- L'eau potable éventuellement traitée par le client doit rester conforme aux paramètres légaux et en cas d'emploi d'additifs, il doit également être prouvé que ceux-ci respectent le critère $LD 50 > 200 \text{ mg/kg}$ de poids corporel (qui doit figurer sur la fiche de sécurité, au point 11 : « Informations toxicologiques »).
- Toute mise en décharge du circuit raccordé au réseau de distribution doit être pourvue d'une garde d'air visible d'au moins 2 cm.
A titre d'exemple, voici un schéma d'installation d'adoucisseur extrait des Prescriptions Techniques de Belgaqua :